


가

가 , 가 가 가
 가 50% 가 가
 가 ()
 가 가
 가 70 , 93 9 174
 6000 (RT) 가 18%
 가 가 GHP(가)
 174 6000RT 157 9000RT
 GHP 16 7000RT 87 가

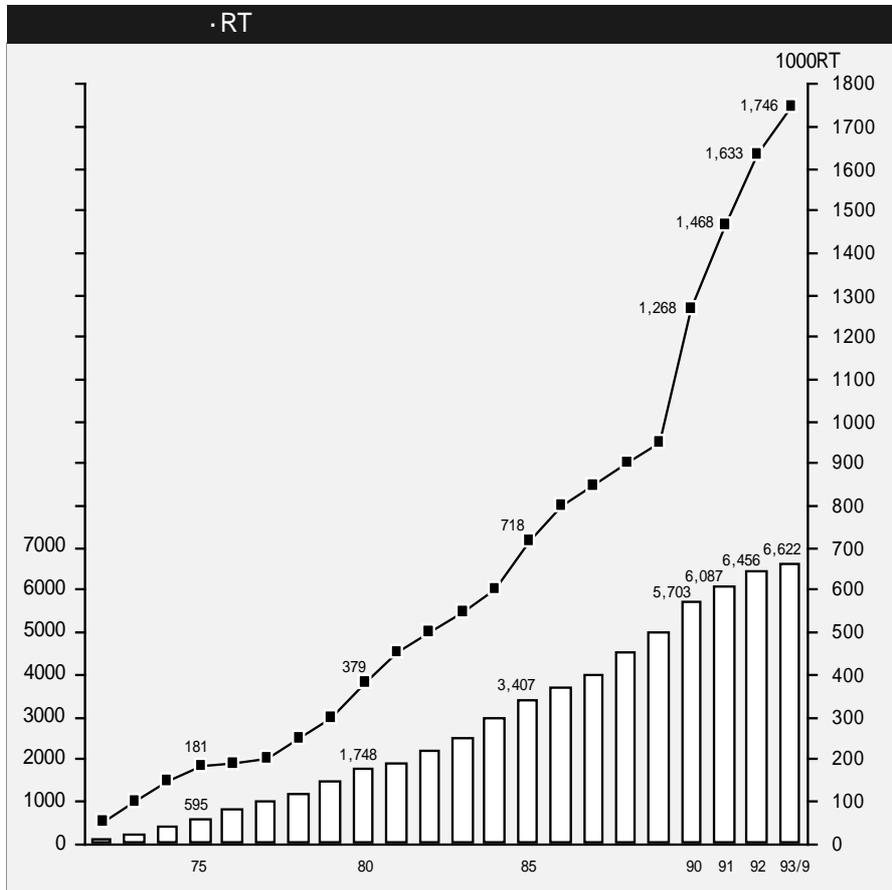

91 가 Flow Share 3000m² 43% 3000
 , 3 m² 72%
 m² 3%
 92 3 Stock Share 3 m² 46% 가
 174 6000RT 174 6000kW 18% 3.2%
 가 92 10
 3 가 1.9 가 7.1%

11.2% 가 . 가 가 가 가 .
가 , 가 . A , GHP
A 1 5000m² . 100 가 69
, 740 0.01 가 5 가 .
. 가 가 .
GHP 가 , 가
가 가 가 96
가 .
< 1994/4/4 >